

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN. DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI
KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH**

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/ 2024

**Wymagania ogólne do mebli konferencyjnych - część 1 i 2 Zapytania
Ofertowego**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z transportem i wniesieniem do biura Instytutu De Republica zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa oraz montażem.

Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe.

Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji na podstawie próbników kolorystycznych dostarczonych przez Wykonawcę w terminie do 3 od daty podpisania umowy.

Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Zamówienie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Zdjęcia i rysunki stanowią wyłącznie przykładowe (poglądowe) rozwiązanie i nie stanowi wskazania konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła czy też szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcy. Wskazanych zdjęć i rysunków **nie** należy traktować jako jedyne dopuszczalne przez Zamawiającego rozwiązania.

Ilekroć Opis Przedmiotu Zamówienia posługuje się odniesieniem norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.


Tolerancja wymiarów w zakresie +/- 100 mm.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części.

Część nr 1

- krzesło konferencyjne z oparciem siatkowym lub tapicerowanym - 60 sztuk

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów +/- 100 mm):

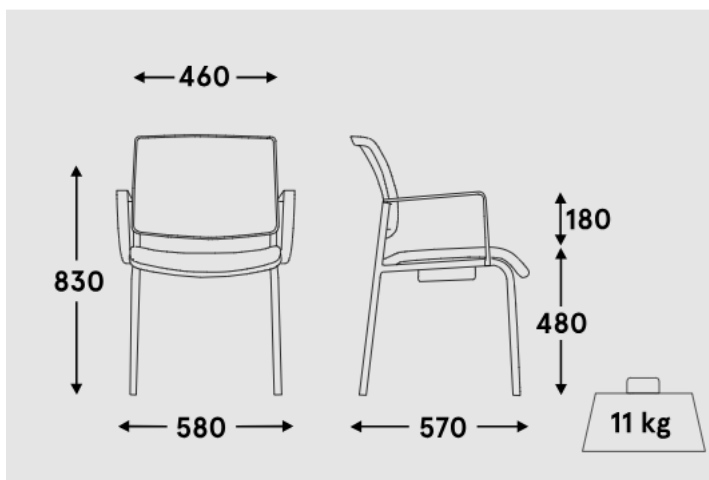

Wymagania minimalne:

Krzesło z tapicerowanym siedziskiem oraz oparciem siatkowym lub miękkim tapicerowanym w kolorze czarnym lub ciemnoszarym lub bordowym (kolor inny niż czarny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Krzesło ma być na 4 nogach metalowych, malowanych proszkowo na kolor czarny lub innej metalowej konstrukcji. Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania - max. 4 sztuki. Krzesła mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami przy sztaplowaniu. Pod siedziskiem ma być umieszczona osłona wykonana z czarnego tworzywa sztucznego, która będzie ochraniać siedzisko krzesła podczas sztaplowania.

Oparcie krzesła ma być wykonane z siatki naciągniętej na prostokątną formatkę oparcia, wykonaną z czarnego tworzywa sztucznego. Oparcie musi być ergonomicznie wyprofilowane.

Do metalowej części stelaża krzesła ma być przykręcony podłokietnik. Krzesło ma być z podłokietnikami wykonanymi z czarnego, bardzo wytrzymałego, tworzywa sztucznego.

Podłokietnik może być też zintegrowana częścią krzesła.

Tapicerka siedziska oraz oparcia tapicerowanego ma posiadać następujące parametry:

Skład: poliestr pochodzący z recyklingu 97%, poliestr 3%

Gramatura: 305g/m²

Odporność na ścieranie: 60,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2 (lub równoważne)

Odporność na światło: skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8 (lub równoważne)

Odporność na piling: skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2, 4-5 (lub równoważne)

Odporność koloru na ścieranie: suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN ISO 105x12 (lub równoważne)

Trudnozapałność EN 1021-1 Papierosy BS EN 1021-2 Match (lub równoważne)

Tapicerka oparcia siatkowego ma posiadać następujące parametry:

siatka o składzie 100% poliestr

odporność na ścieranie: co najmniej 70 000 cykli wg skali Martindale'a wg. normy EN ISO 12947-2 (lub równoważne).


Wraz z ofertą należy przedstawić:

- zdjęcie z wizualizacją krzesła
- jeżeli w oferowanej cenie znajdują się różne modele krzesła spełniające wymagania Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić kilka modeli krzeseł.
- dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych / krzeseł konferencyjnych oraz użytymi technologiami produkcji wskazanymi powyżej w OPZ.

Część 2

**poz.1. - stół konferencyjny mobilny na kółkach z blatem uchylnym –
sztaplowany w pionie, wymiary minimum 1600 x 800 - 900 x 740h mm - 18
sztuk**

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów +/- 100 mm):

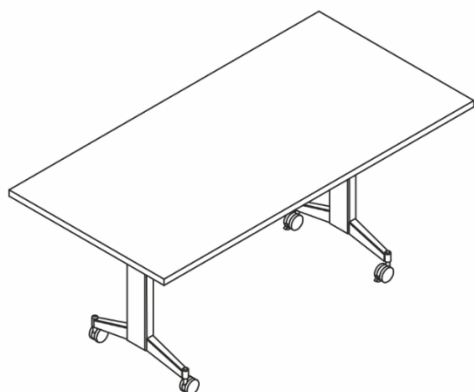

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości minimum 25 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 (lub równoważne), emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Noga stołu wraz z belką ma być wykonana z metalu malowanego proszkowo. Noga ma mieć kształt odwróconej litery Y. Stoły mają być wyposażone w zaczep - do łączenia stołów. Stół ma posiadać kółka Ø60 mm wyposażone w hamulec. Stół ma posiadać zatrzask blokujący. Zatrzask blokujący ma umożliwiać składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku.


Kolor blatu – czarny lub grafit lub dąb sonoma (kolor inny niż czarny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Kolor stelaża stołu – czarny, grafit, antracyt (kolor inny niż czarny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Część 2

poz .2 - pojedynczy stół konferencyjny - wymiary minimum 900 x 800 - 900 x 740h mm - 1 sztuka

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów +/- 100 mm):

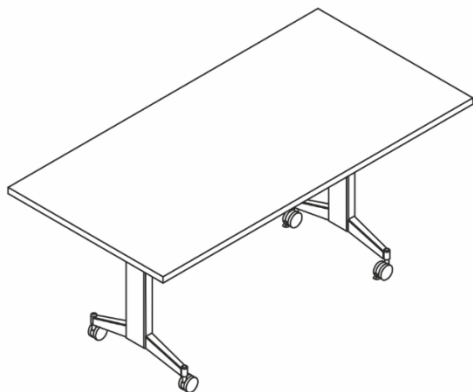

Wymagania minimalne:

Stół ma być wizualni zbliżony do stołów z części 2 .poz.1 zapytania

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości minimum 25 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 (lub równoważne), emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

Noga stołu wraz z belką ma być wykonana z metalu malowanego proszkowo. Noga ma mieć kształt odwróconej litery Y. Stoły mają być wyposażone w zaczep - do łączenia stołów. Stół ma posiadać kółka Ø60 mm wyposażone w hamulec. Stół ma posiadać zatrzask blokujący. Zatrzask blokujący ma umożliwiać składanie/rozkładanie blatu poprzez pociągnięcie zatrzasku.

Kolor blatu – czarny lub grafit lub dąb sonoma (kolor inny niż czarny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Kolor stelaża stołu – czarny, grafit, antracyt (kolor inny niż czarny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

Wraz z ofertą należy przedstawić:

- zdjęcie z wizualizacją stołu
- dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych / krzeseł konferencyjnych oraz użytymi technologiami produkcji wskazanymi powyżej w OPZ.

Część nr 3

Skręcany regał metalowy – 25 sztuk

(tolerancja wymiarów +/- 100 mm),

wymiary 190 cm x 110 cm x 55 cm, 5 półek z płyty pilśniowej HDF, nośność minimum 200kg półka.

Regał z blachy o grubości minimum 2 mm.

Półki regałów mocowane są do nóg dzięki śrubom zamkowym (skręcane, nie wciskane)

Wykończenie ocynk lub farba.

Regały muszą być skręcane i zamontowane w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez konieczności mocowania do ścian)